

BU: _____

BV: _____

Bauteil: _____

zu Plan: _____

Datum: _____

Position: 

Vom Bauunternehmer (BU) auszufüllen!

 Ø _____ - _____ mm
(Pos.) (Stab-Ø) (Stababstand)

Haltestab je Element: 2 Stk.

Hinweise:

- Stababstand min. 50 mm bis max. 500 mm
- Stabdurchmesser min. Ø8 mm bis max. Ø16 mm
- Abstand Haltestäbe untereinander min. 100 mm
- Die Länge der Einzelelemente wird von Eisen Fischer eingeteilt !
- Ein optionaler, dritter Haltestab wird, wenn nötig, von Eisen Fischer eingeteilt !
- das gewünschte Element wird von Eisen Fischer auf Ausführbarkeit geprüft und geg. nach Rücksprache entsprechend angepasst !

Wird von Eisen Fischer ausgefüllt!

Ganze Elemente: _____

Eisen je Element _____ Stk.


Haltestab je Element: _____ Stk.

Überstand Beginn 65 mm

Überstand Ende 125 mm

Länge je Haltestab _____ m

Bitte in der unten dargestellten Skizze die Position der Haltestäbe bemaßen! (Vom BU auszufüllen!)

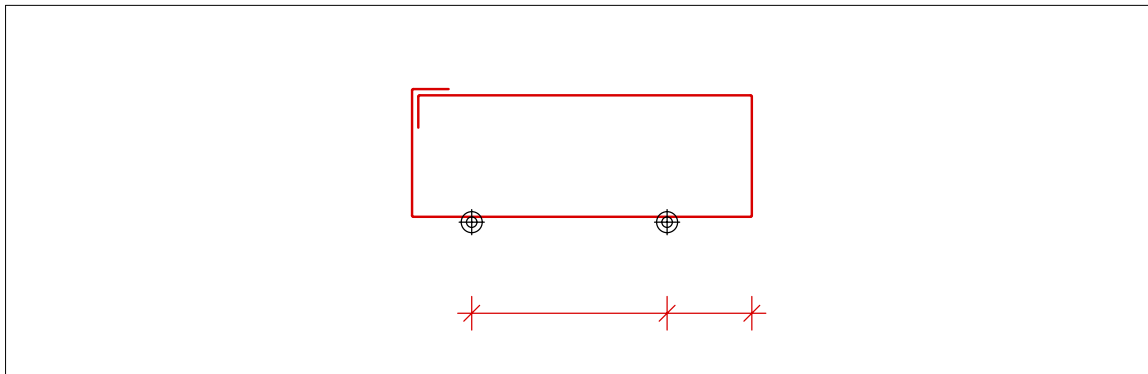

Vom Bauunternehmer auszufüllen!

Pos.	Stck	Ø [mm]	Einzel Länge [m]	Bemaßte Biegeform (unmaßstäblich)
_____	_____	_____	_____	